



HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016			4			
11	xx	Saarlooswolffhond			SanH 1			
	x	Hündin	1					
A	Führigkeit, System, Ausführung	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Systematische Quersuche Grundstellung Mittellinie = -5 Punkte HF verlässt Mittellinie über 10 m = -5 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
2	Reaktion, Führigkeit, Fehlverweise Fehlverweis = - 3 Punkte Maximaler Abzug Fehlverweise = -10 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
3	Tempo, Ausdauer				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
4	Bringseln				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
5	Zeigen				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
		Total: AKZ min. 70			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	
B	Erfolg	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Personen (3)				90	V SG G B M	0-3.5 4-9 9.5-18 18.5-27 27.5-90	
2	Gegenstand (1)				10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
		Total: AKZ min. 80			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	

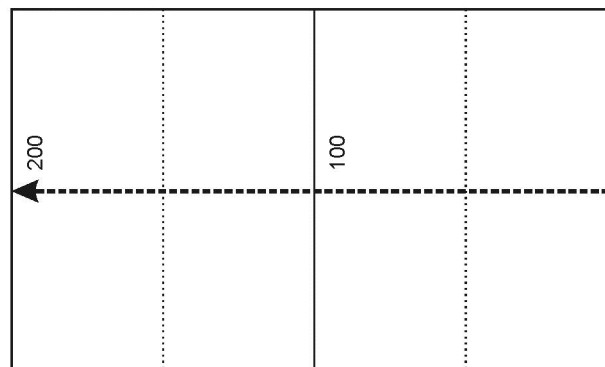


HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016		5			
11	xx	Saarlooswolfhond		SanH 1			
	x	Hündin	1				
C	Unterordnung	LR:	Utz Pascal	Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Freifolge HZ für jedes Angehen HZ für jede Wendung HZ für jede Grundstellung			20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
2	Stellungen in der Fuss- und Frontposition Platz, Sitz Frontposition, der HF tritt vor den Hund HZ für jede Stellung HZ für das Warten HZ für die Grundstellung			20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
3	Apportieren HZ für das Bringen HZ für die Abgabe HZ für die Grundstellung			20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
4	Hochsprung 20 cm oder 50 cm HZ für das Angehen HZ und SZ für das Springen HZ für das Wiederanschiessen HZ für die Grundstellung Verweigerung Sprung oder Hürde fällt um Wiederholung möglich = -10 P Mang Zweite Verweigerung = Abbruch 0 P			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
5	Voran mit Hinlegen Distanz mindestens 20 Schritte HZ für das Angehen HZ und SZ für das Vorangehen HZ für die Platzstellung HZ für die Grundstellung Schräges Vorangehen > 45° Hund lässt sich nicht abbremsen Verlassen der eingenommenen Stellung Rücklauf zum Hundeführer Abbruch der Übung = 0 Punkte Stopp ohne Platzstellung = Mang			20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
6	Kriechen 4 Schritte HZ Platz Mehrere HZ und SZ für das Kriechen HZ Grundstellung			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
		Total:		100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	
		AKZ min. 70					

HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016			34				
12	Muster Max	Dobermann			SanH 2				
	Filou	Rüde	494949494949494						
A	Führigkeit, System, Ausführung	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.	
1	Systematische Quersuche Grundstellung Mittellinie = -5 Punkte HF verlässt Mittellinie über 10 m = -5 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20		
2	Reaktion, Führigkeit, Fehlverweise Fehlverweis = - 3 Punkte Maximaler Abzug Fehlverweise = -10 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20		
3	Tempo, Ausdauer				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20		
4	Bringseln					20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
5	Zeigen					20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
		Total: AKZ min. 70			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100		
B	Erfolg	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.	
1	Personen (3)				90	V SG G B M	0-3.5 4-9 9.5-18 18.5-27 27.5-90		
2	Gegenstand (1)				10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10		
		Total: AKZ min. 80			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100		

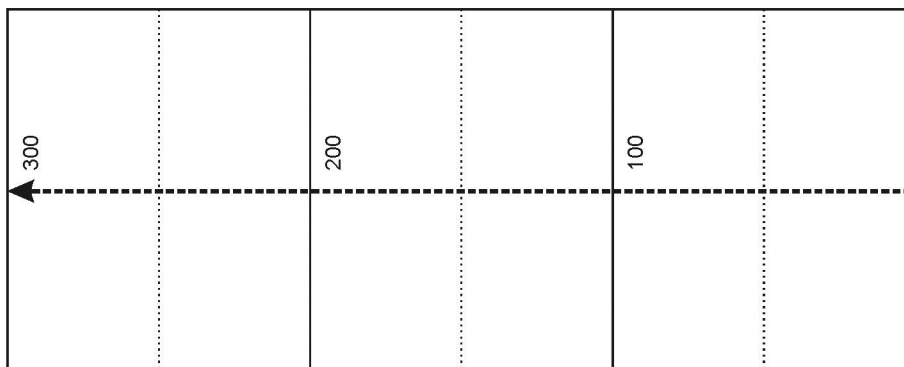

HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016			35		
12	Muster Max	Dobermann			SanH 2		
	Filou	Rüde	494949494949494				
C	Unterordnung	LR:	Utz Pascal	Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Freifolge Ein HZ für das Angehen Ein HZ für jeden Schrittwechsel			20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
2	Stellungen in der Fuss- und Frontposition Platz, Sitz HZ für jede Stellung HZ für die Frontposition HZ für die Grundstellung			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
3	Sitz aus der Bewegung Distanz 20 Schritte Ein HZ für das Angehen Ein HZ für jede Stellung Falsche Stellung = -5 Punkte Mang			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
4	Stellungen auf Distanz Distanz 20 Schritte / Platz, Sitz HZ und SZ für jede Stellung HZ für den Abruf			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
5	Stehen aus dem Normalschritt Distanz 20 Schritte HZ für das Angehen HZ für das Stehen HZ für das Abrufen			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
6	Apportieren Ein HZ für das Bringen Ein HZ für das Abgeben Ein HZ für die Grundstellung			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
7	Hochsprung 20 cm oder 50 cm HZ und SZ für den Hinsprung HZ und SZ für den Rücksprung Verweigerung Sprung oder Hürde fällt um Wiederholung möglich = -10 P Mang Zweite Verweigerung = Abbruch 0 P			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
8	Voran mit Hinlegen Distanz mindestens 30 Schritte HZ für das Angehen, Platz, Grundstellung HZ und SZ für das Vorangehen Schräges Vorangehen > 45° Hund lässt sich nicht abbremsen Verlassen der eingenommenen Stellung Rücklauf zum Hundeführer Abbruch der Übung = 0 Punkte Stopp ohne Platzstellung = Mang			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
9	Kriechen 7 Schritte HZ Platz Mehrere HZ und SZ für das Kriechen HZ Grundstellung			10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
		Total:		100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	
		AKZ min. 70					

HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016			36			
13	Herbig Bully	Belgischer Schäferhund (Groen)			SanH 3			
	Boomer	Rüde	4444444444444444					
A	Führigkeit, System, Ausführung	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Systematische Quersuche Grundstellung Mittellinie = -5 Punkte HF verlässt Mittellinie über 10 m = -5 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
2	Reaktion, Führigkeit, Fehlverweise Fehlverweis = - 3 Punkte Maximaler Abzug Fehlverweise = -10 Punkte				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
3	Tempo, Ausdauer				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
4	Bringseln				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
5	Zeigen				20	V SG G B M	0-0.5 1-2 2.5-4 4.5-6 6.5-20	
		Total: AKZ min. 70			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	
B	Erfolg	LR: Utz Pascal			Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Personen (3)				90	V SG G B M	0-3.5 4-9 9.5-18 18.5-27 27.5-90	
2	Gegenstand (1)				10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
		Total: AKZ min. 80			100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	

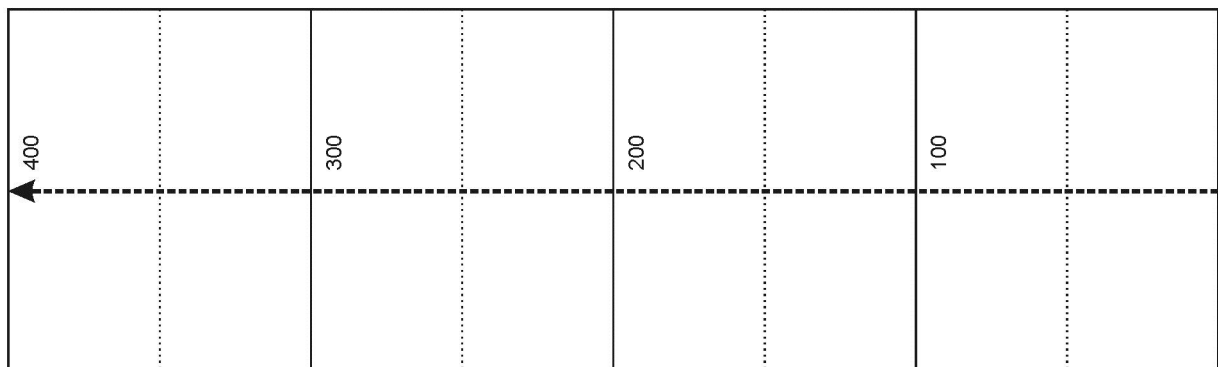

HSC Safenwil		Interne Prüfung TEST NPO 15.02.2016			37				
13	Herbig Bully		Belgischer Schäferhund (Groen)		SanH 3				
	Boomer		Rüde	4444444444444444					
C	Unterordnung			LR:	Utz Pascal	Max.	Qual.	Abzug	Abz.
1	Freifolge Ein HZ für das Angehen					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
2	Stellungen in der Fuss- und Frontposition Platz, Sitz HZ für jede Stellung, Frontposition, Grundstellung					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
3	Sitz aus der Bewegung Distanz 30 Schritte Ein HZ für das Angehen Ein HZ für jede Stellung Falsche Stellung = -5 Punkte Mang					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
4	Stellungen auf Distanz Distanz 30 Schritte / Platz, Sitz HZ und SZ für jede Stellung HZ für den Abruf					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
5	Stehen aus dem Laufschrift Distanz 30 Schritte HZ für das Angehen, Stehen, Abrufen					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
6	Apportieren in die Frontposition HZ für das Angehen, Bringen HZ Abgabe Apport, Grundstellung					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
7	Apportieren (Metall) Ein HZ für das Bringen Ein HZ für das Abgeben Ein HZ für die Grundstellung					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
8	Hochsprung (20 oder 50 cm) HZ und SZ für den Hin- und Rücksprung HZ für die Stehstellung Verweigerung Sprung oder Hürde fällt um Wiederholung möglich = -10 P Mang Zweite Verweigerung = Abbruch 0 P					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
9	Voran mit Hinlegen Hund lässt sich nicht abbremsen Verlassen der eingenommenen Stellung Rücklauf zum Hundeführer Abbruch der Übung = 0 Punkte Stopp ohne Platzstellung = Mang					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
10	Kriechen 10 Schritte HZ Platz Mehrere HZ und SZ für das Kriechen HZ Grundstellung					10	V SG G B M	0-0 0.5-1 1.5-2 2.5-3 3.5-10	
	Total: AKZ min. 70					100	V SG G B M	0-4 5-10 11-20 21-30 31-100	